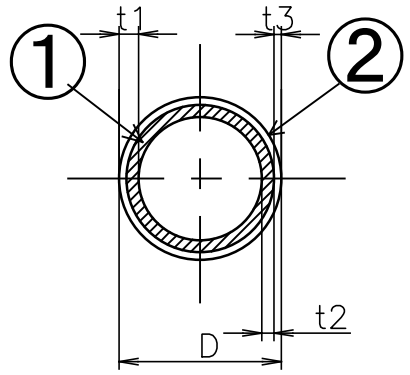

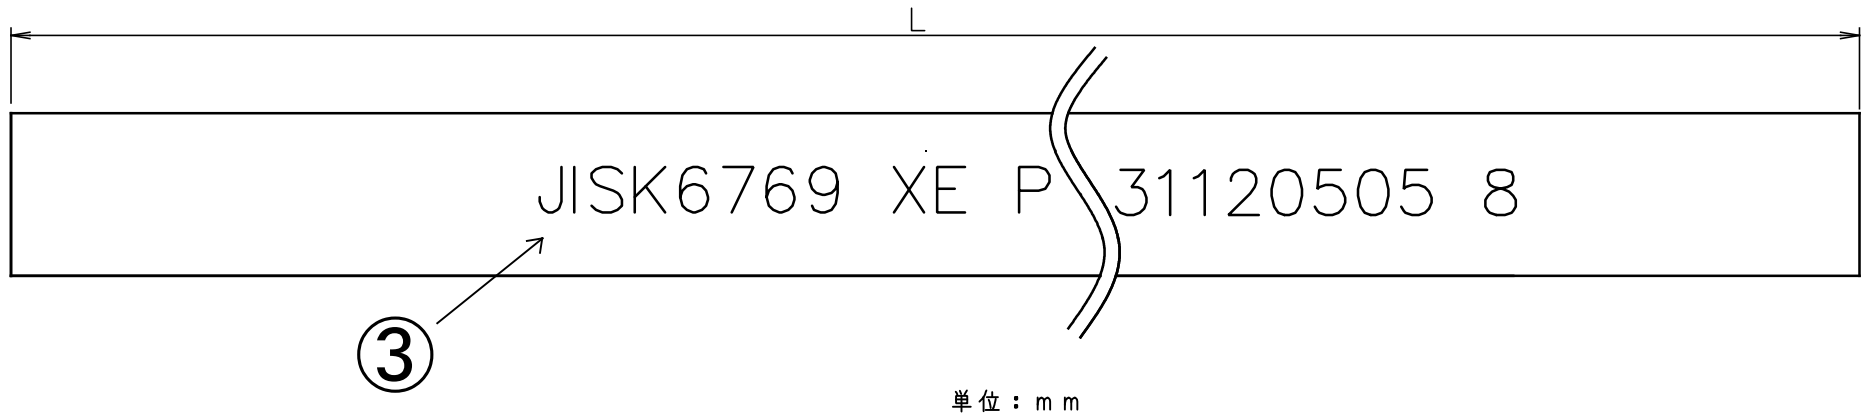

単位：mm

△6

呼び径	品番	外径 D		全体厚さ t1		架橋層厚さ t2		非架橋層厚さt3		外層色	長さ L		参考	
		基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法(m)	許容差(%)	近似内径	1m当たりの質量(kg/m)
13	EXL−13G	17.0	±0.15	2.40	±0.30	2.10	±0.20	0.30	+0.30 −0.10	ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ	200	+2 0	12.2	0.103
	EXL−13R									ｵﾚﾝｼﾞ				
16	EXL−16G	21.5		2.95		2.65				ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ	100		15.6	0.162
	EXL−16R									ｵﾚﾝｼﾞ				
20	EXL−20G	27.0		3.55	±0.35	3.25	±0.25	0.35	+0.35 −0.15	ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ			19.9	0.246
	EXL−20R									ｵﾚﾝｼﾞ				

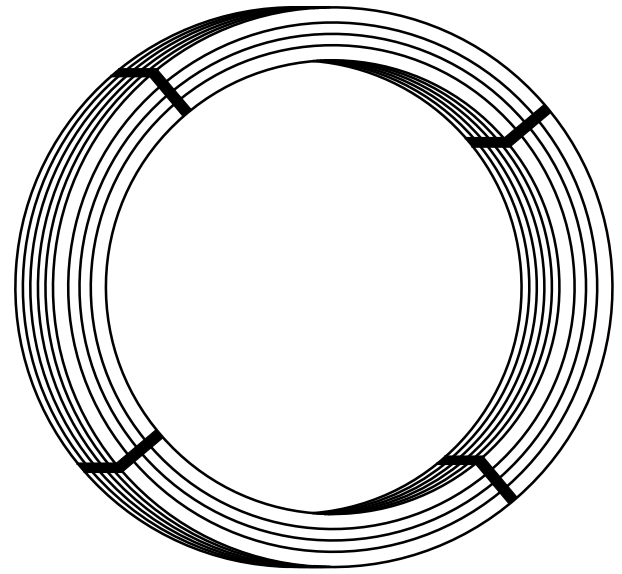

荷姿

△6 注：1.架橋ポリエチレン管の規格はＪＩＳ Ｋ 6787 ・ ＪＩＳ Ｋ 6769に準ずること。
2. 管は下記のように容易に消えない方法で印字を行う

水道用架橋ポリエチレン管 ＪＩＳ Ｋ 6787 ・ 架橋ポリエチレン管 ＪＩＳ Ｋ 6769 並記の場合 （ＥＸＬ−13Ｇ・ＥＸＬ−16Ｇ 例：ＥＸＬ−１３Ｇの場合）

水 JIS JQA JQ0408023 JIS K 6787 XE13／JIS K 6769 XE PN15 13 SIO INOAC オユポリEF 08100111515 8 【001】

架橋ポリエチレン管 ＪＩＳ Ｋ 6769 （EXL−13R・EXL−16R・EXL−20G/R 例：EXL−13Rの場合

JIS JQA JQ0408023 JIS K 6769 SIO INOAC オユポリEF XE PN15 13 08100111515 8 【001】

3. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な二方向の外径測定値の平均値（平均外径）と基準寸法との差をいう。
4. 質量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.94g/cm3として計算したものである。

符号	変更事項	変更年月日	変更者
△6	品揃えの見直し 他	2014.7.16	HSGW
△5	品種追加：外層色オレンジ「EXL−10R・EXL−13R・EXL−16R・EXL−20RJ	2010.11.16	寺嶋
△4	会社名変更 印字：JIS表記内容変更 長さ：長さ変更	2008.10.1	寺嶋
△3	呼び径10・20の追加	08.03.30	寺嶋
△2	呼び径20の削除	07.10	寺嶋
△1	品番変更	06.08	寺嶋
△	新規作成	06.06	寺嶋

部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考
③	印字	インク				黒色
②	パイプ外層	PE				ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ ｵﾚﾝｼﾞ
①	パイプ内層	PEX				乳白色

第三角法	尺度 Free	型式	名称 オユポリＥＦ
作成部署	生産本部技術1G		
作成	２００６．０６		品番 EXL−13/16/20G EXL−13/16/20R
承認 小塚	審査 長谷川	作成 寺嶋	仕様書番 JT−A−EXL−13G
株式会社イノアック住環境			図番 JT−C−EXL−13G−R6