


符号	変更年月日	変更事項	承認	審査	作成
△	2013.8.9	寸法表の見直し	池田	池田	長井

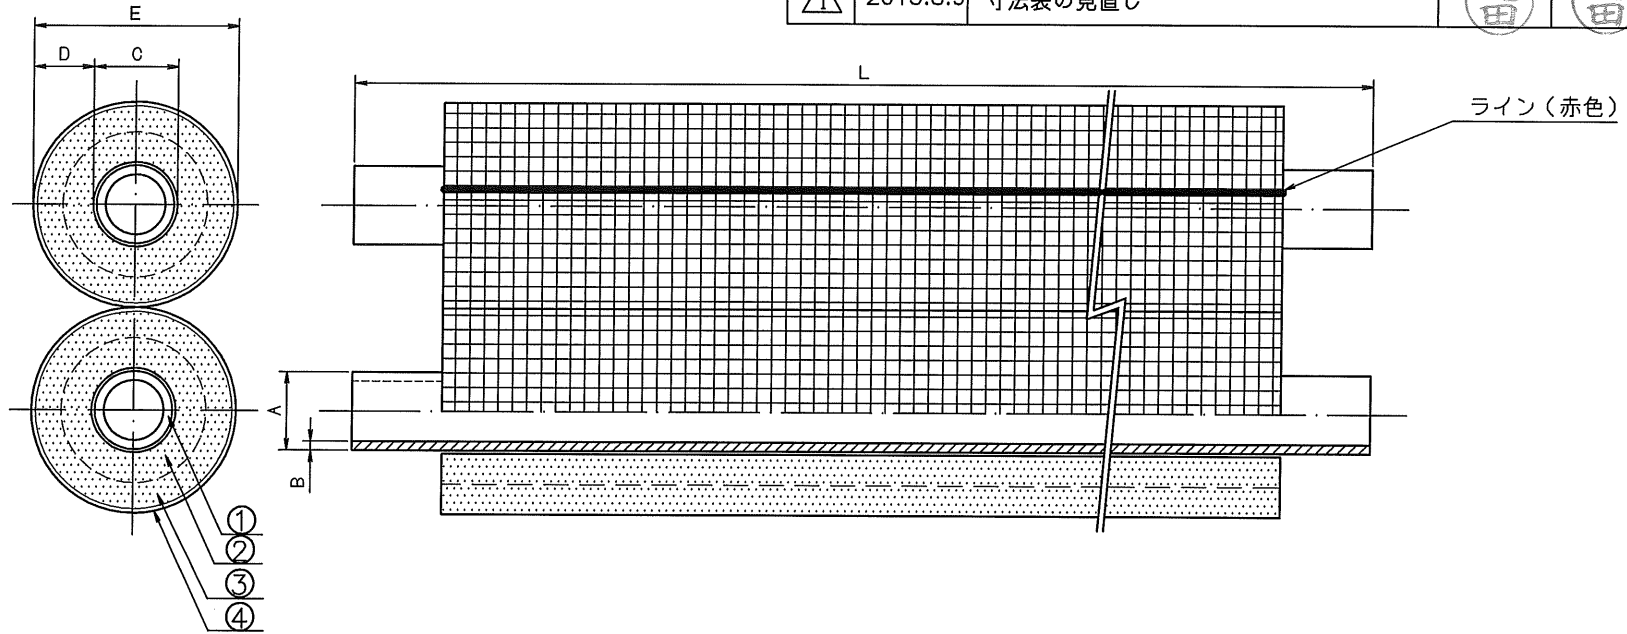

単位：mm

商品記号	架橋ポリエチレン管		保温材			製品長さ L (m)
	外径A	肉厚B	内径C	肉厚D	外径E (参考)	
DP-10	13.0±0.15	1.6±0.2	14±1	10±1	34	20 ^{+0.2} ₋₀
DP-13	17.0±0.15	2.1±0.2	18±1	10±1	38	20 ^{+0.2} ₋₀

- 備考1 本製品は10Aペア、13Aペアで、それぞれ片側保温層表面（表皮面）に赤色のラインを表示する。
- 2 外径Aの公差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値と基準寸法との差をいう。
- 3 内径Cの公差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値と基準寸法との差をいう。

④	エンボスフィルム	PE	保温材赤ライン入（片側）
③	保温材	一般PEフォーム	
②	保温材	耐熱PEフォーム	
①	架橋ポリエチレン管（DXL）	架橋ポリエチレン	
部番	品名	材質	備考
第三角法	尺度	FREE	型式
作成部署	住環境事業部 開発部		名称
作成年月日	2000.9.14		品番
承認	審査	作成	番
小沢	後藤	鷲野	番
(株)イノアック住環境			番
			JT-C-DP-10-R1

温水暖房用被覆架橋ポリエチレン管（ペアタイプ）ダンツインDP

DP-10、DP-13

JT-C-DP-10-R1